


Ultrazvučni senzor količine protoka

SUR21XFBFRKG/US

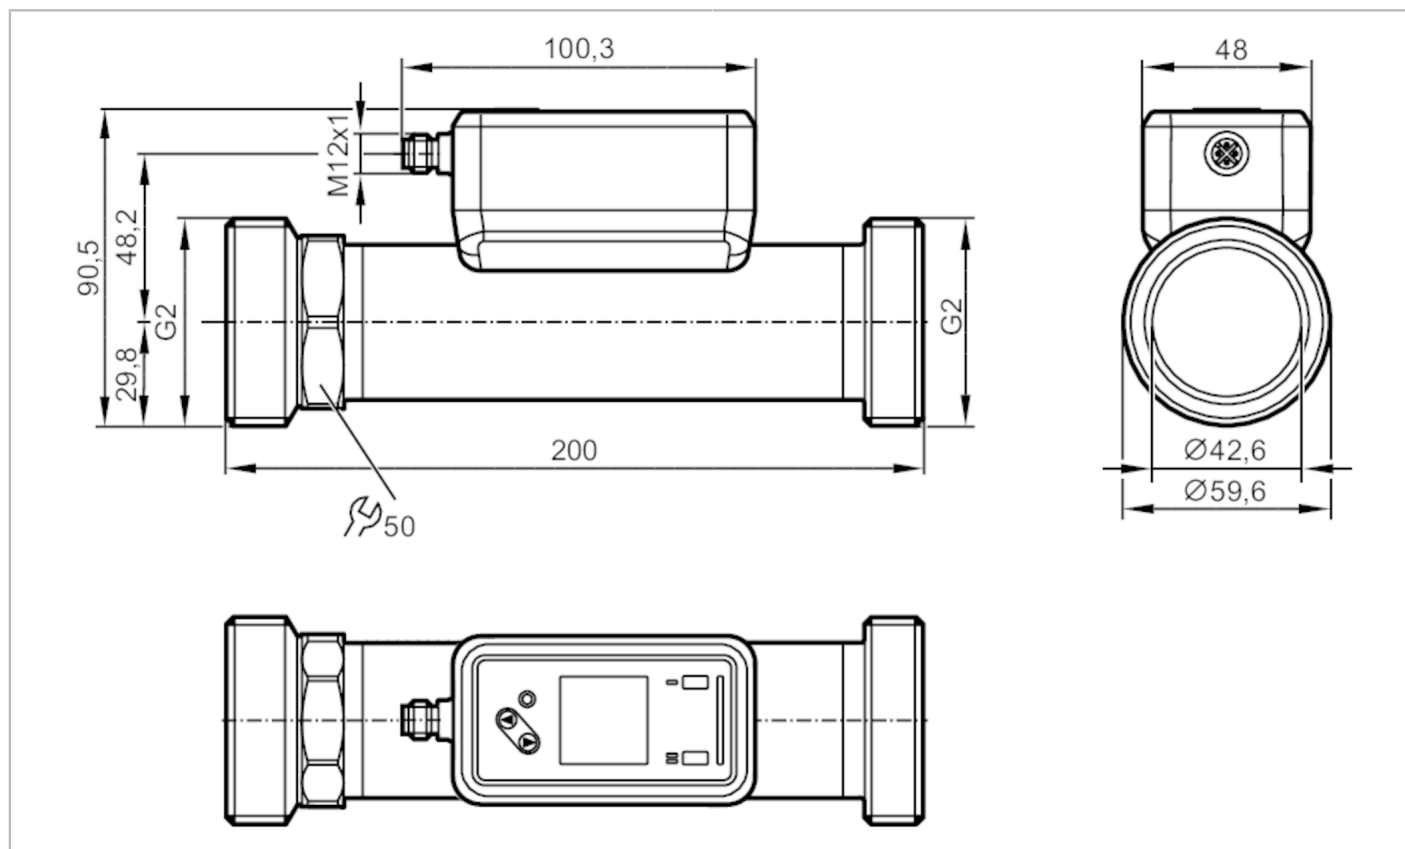

ACS CE PA c UL US LISTED IO-Link KTW/W270 Reg31

Značajke proizvoda

Mjerno područje	5...1000 l/min	300...60000 l/h	0,058...11,666 m/s	0,3...60 m³/h
Procesni priključak	G 2 DN50 vanjski navoj			

Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti	
Mediji	iznimno čista voda; Voda; mediji na bazi vode	
Napomena o medijima	mediji na bazi vode: za medije s >10 % aditiva, ponovljivost je jedina dostupna vrijednost	
Srednja temperatura [°C]	-20...100	
Min. tlak pucanja	150 bar	15 MPa
Snaga tlaka	100 bar	10 MPa
Vakuumska otpornost [mbar]	-1000	
MAWP (za primjene prema CRN-u) [bar]	100	

Električni podaci

Radni napon [V]	18...32 DC; (prema SELV/PELV)			
Potrošnja struje [mA]	< 75			
Zaštitna klasa	III			
Zaštita od obrnutog polariteta	da			
Vrijeme odgode uključanja [s]	5			
Princip mjerenja	ultrazvučno			



Ultrazvučni senzor količine protoka

SUR21XFBFRKG/US

Ulazi				
Ulazi		resetiranje brojača		
Izlazi				
Ukupni broj izlaza		2		
Izlazni signal		signal prekapčanja; impulsni signal; analogni signal; IO-Link; frekvencijski signal; dijagnostički signal; signal za prebacivanje totalizatora		
Električna izvedba		PNP/NPN		
Izlazna funkcija		Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)		
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2		
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	100		
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	0...10000		
Analogni strujni izlaz	[mA]	4...20		
Maks. opterećenje	[Ω]	500		
Izlaz impulsa		brojač količine protoka		
Zaštita od kratkog spoja		da		
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno		
Zaštita od preopterećenja		da		
Raspon mjera/postavki				
Mjerno područje	5...1000 l/min	300...60000 l/h	0,058...11,666 m/s	0,3...60 m³/h
Područje prikaza	-1200...1200 l/min	-72000...72000 l/h	-13,999...13,999 m/s	-72...72 m³/h
Rezolucija	0,1 l/min	1 l/h	0,001 m/s	0,002 m³/h
Zadana točka SP	10,5...1000 l/min	630...60000 l/h	0,122...11,666 m/s	0,63...60 m³/h
Točka resetiranja rP	5,3...994,8 l/min	318...59688 l/h	0,062...11,605 m/s	0,318...59,688 m³/h
Analogna početna točka ASP	-1000...800 l/min	-60000...48000 l/h	-11,666...9,333 m/s	-60...48 m³/h
Analogna završna točka AEP	-800...1000 l/min	-48000...60000 l/h	-9,333...11,666 m/s	-48...60 m³/h
Prekid niskog protoka LFC	5...50 l/min	300...3000 l/h	0,058...0,583 m/s	0,3...3 m³/h
Krajnja točka frekvencije FEP	200,6...1000 l/min	12037...60000 l/h	2,34...11,666 m/s	12,037...60 m³/h
Frekvencija na krajnjoj točki FRP	[Hz]	1...10000		
Praćenje količine volumetrijskog protoka				
Duljina impulsa	[s]	0,002...2		
Vrijednost impulsa		0,1...99990000 l		
Praćenje temperature				
Mjerno područje	[°C]	-20...100		
Područje prikaza	[°C]	-44...124		
Rezolucija	[°C]	0,1		
Zadana točka SP	[°C]	-19,6...100		
Točka resetiranja rP	[°C]	-20...99,6		
Analogna startna točka	[°C]	-20...76		
Analogna završna točka	[°C]	4...100		
Početna točka frekvencije, FSP	[°C]	-20...76		
Krajnja točka frekvencije FEP	[°C]	4...100		



Ultrazvučni senzor količine protoka

SUR21XFBFRKG/US

Frekvencija na krajnjoj točki FRP	[Hz]	1...10000
--------------------------------------	------	-----------

Točnost / odstupanja

Praćenje protoka		
Točnost (u mjernom području)		$\pm (1,0 \% \text{ MW} + 0,5 \% \text{ MEW})$
Preciznost ponavljanja		$\pm 0,2 \% \text{ MEW}$
Praćenje temperature		
Preciznost	[K]	$\pm 2,5 (Q > 5 \% \text{ MEW})$
Temperaturni koeficijent	[% mernog područja/10K]	0,2

Vremena reakcije

Praćenje protoka		
Vrijeme reagiranja	[s]	$< 0,25; (dAP = 0, T09)$
Vrijednost postupka prigušenja dAP	[s]	0...5
Praćenje temperature		
Uklopna dinamika T05 / T09	[s]	5,7 / 86

Softver / programiranje

Dijagnostičke funkcije	otkrivanje smjera protoka; kvaliteta signala	
------------------------	--	--

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	IO-Link	
Tip prijenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
Revizija IO-Linka	1.1.3	
Standard SDCI	IEC 61131-9: 2013-07	
Profil	Identification and Diagnosis (0x4000)	
Potrebni tip glavnog konektora	A	
Analogna obrada podatke analogno	3	
Binarna obrada podataka	2	
Minimalno vrijeme ciklusa procesa	[ms]	9,6
Obradni podatci IO-Linka (ciklični)	Funkcija	duljina - broj bitova
	brojač	32
	Praćenje protoka	32
	Praćenje temperature	32
	stanje	4
	Izlaz 1	1
	Izlaz 2	1
Podržani DeviceIDs	Način rada	DeviceID
	default	1461

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-20...60
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67



Ultrazvučni senzor količine protoka

SUR21XFBFRKG/US

Testovi / odobrenja		
EMC	DIN 61326-1:2021	
Odobrenje CPA	broj modela	002US
	razred preciznosti	1,5
Otpornost na udarce	DIN IEC 68-2-27	20 g (11ms)
Otpornost na vibracije	DIN IEC 68-2-6	5 g (10...2000Hz)
MTTF [godina]	160	
Odobrenje UL-a	Broj odobrenja UL	I033
	Broj datoteke UL	E174189
Direktiva o tlačnoj opremi	može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev	
Mehanički podaci		
Težina [g]	1180	
Vrsta montaže	dužina ulazne cijevi 5xDN; dužina izlazne cijevi 1xDN	
Materijali	kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Zaslon: PFA; Brtva Zaslon: FKM; konektor: POKAN	
Materijali u kontaktu s medijima	Mjerna dionica: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Brtvljenje procesnog spoja: Centellen Plosnata brtva	
Procesni priključak	G 2 DN50 vanjski navoj	
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova	1,25 µm	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz		prikaz u boji 1,44", 128 x 128 pikseli
	Funkcija prekapčanja	2 x LED, Žuto
	dijagnostika	1 x LED, trobojno
Prikazna jedinica	l/min; l/h; m³/h; m/s	
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	Plosnata brtva 2, Centellen uputa o uređaju	
Opaske		
Opaske	MW = mjerna vrijednost	
	MEW = Završna vrijednost mjernog raspona	
	puls i signal totalizatora dostupni su samo za jedan od dva izlaza	
	pokazatelji točnosti poštuju se u čitavom području primjene	
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno		

Ultrazvučni senzor količine protoka

SUR21XFBFRKG/US

Priključak



- OUT1/IO-Link:
- Sklopni izlaz praćenje količine volumetrijskog protoka
 - Sklopni izlaz Praćenje temperature
 - Izlaz impulsa mjerač količine
 - izlaz frekvencije praćenje količine volumetrijskog protoka
 - izlaz frekvencije Praćenje temperature
 - izlaz signala brojilo odabranih vrijednosti
- OUT2/InD:
- Sklopni izlaz praćenje količine volumetrijskog protoka
 - Sklopni izlaz Praćenje temperature
 - Izlaz impulsa mjerač količine
 - analogni izlaz protok
 - analogni izlaz temperatura
 - izlaz signala brojilo odabranih vrijednosti
 - Ulaz resetiranje brojača


boje prema DIN EN
60947-5-2

Boje žica

- BK= crno
- BN= Smeđe
- BU= Plavo
- WH= Bijelo

dijagrami i grafikoni

Napomena o gubitku tlaka

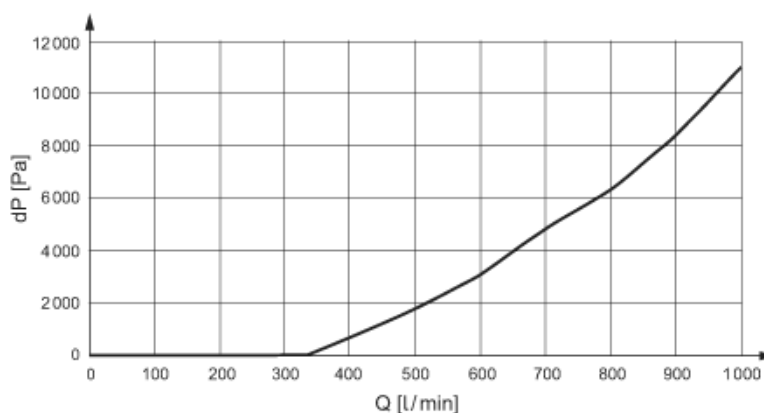




Ultrazvučni senzor količine protoka

SUR21XFBFRKG/US

snižavanje temperature u okolini

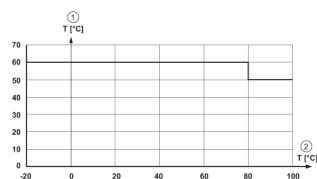

- 1 Temperatura okoline
- 2 Srednja temperatura